



【 ウェルプ六甲道5番街1番館 防災監視盤 短寿命部品更新 】



No. 1
非常電話盤内

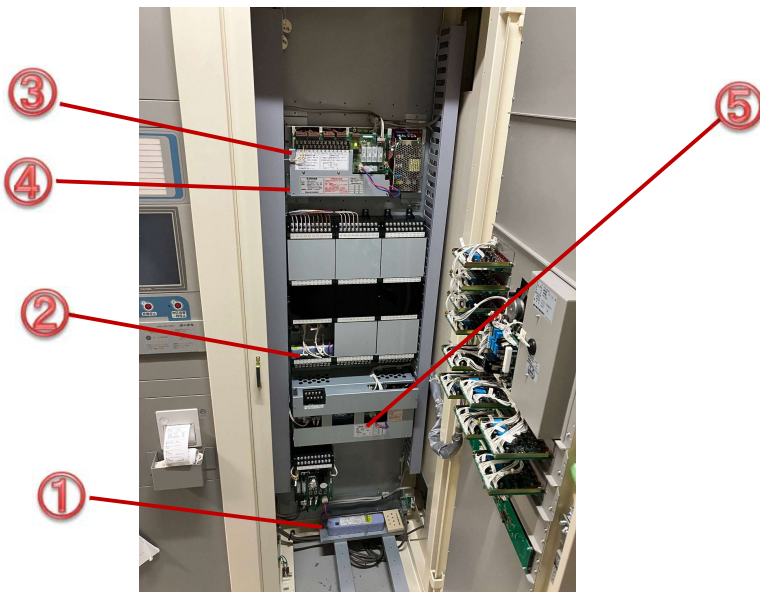

No. 2
非常電話盤内
① RP変換用予備電池 1.2Ah
② 非常電話用予備電池 0.45Ah
③ 直流電源装置
④ 直流電源装置用予備電池 1.65 Ah
⑤ RP変換用予備電池 1.65Ah

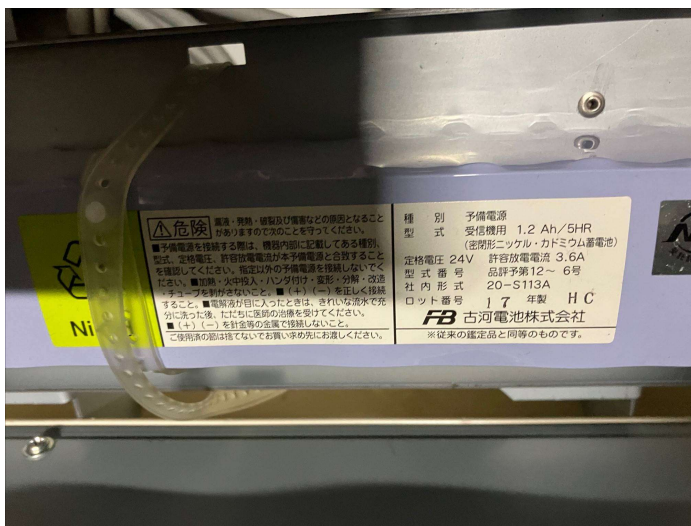

No. 3
非常電話盤内
① 蓄電池(24V 1.2 Ah)



No. 4
非常電話盤内
② 非常電話用予備電池 0.45Ah



No. 5
非常電話盤内
③ 直流電源装置
④ 直流電源装置用バッテリー 1.65Ah



No. 6
非常電話盤内
⑤ RP変換用バッテリー 1.65Ah